

Рис. 1





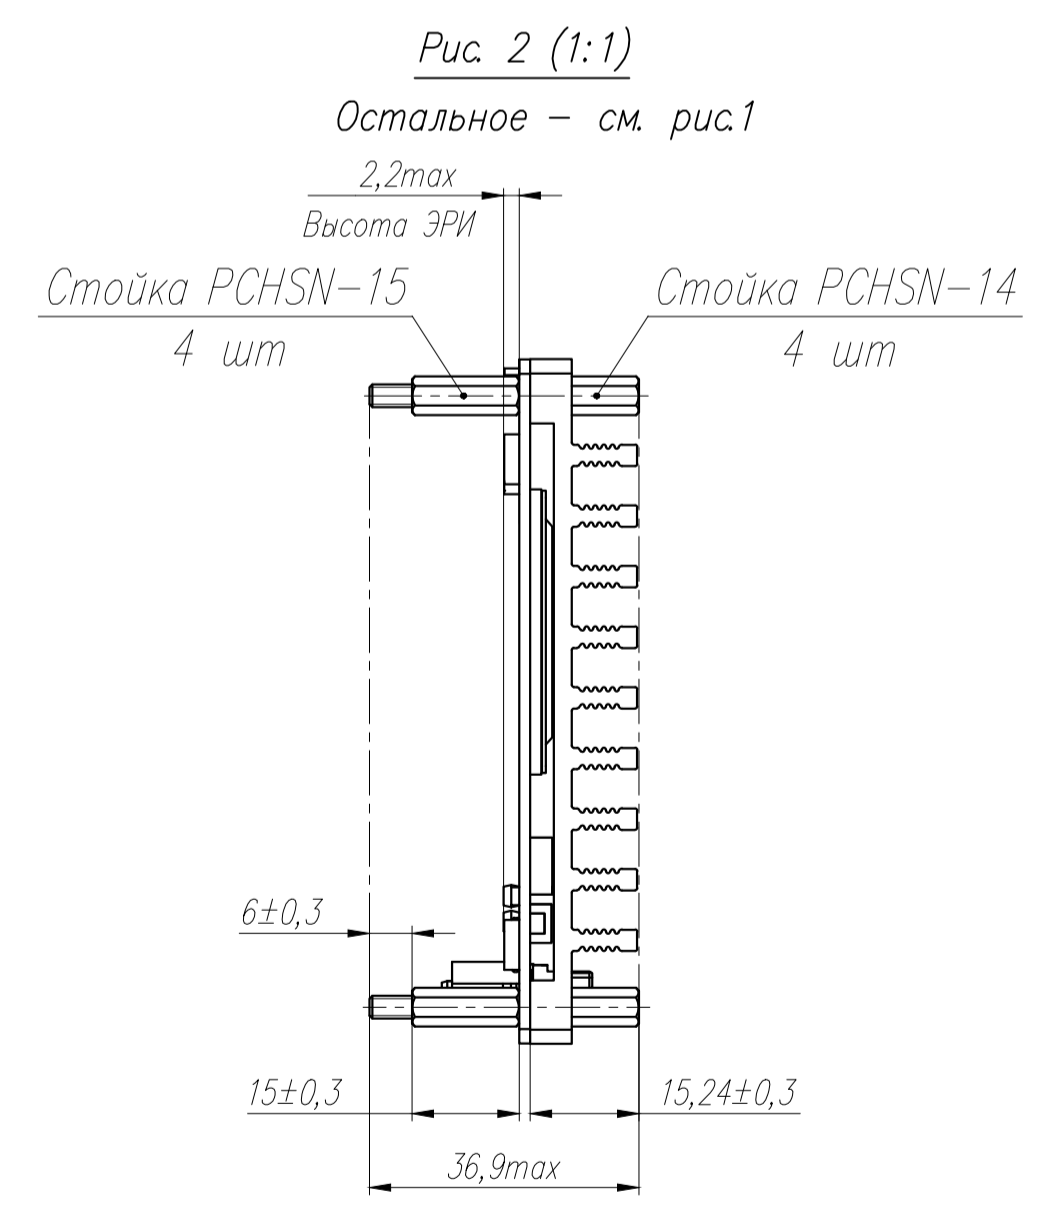


Рис. 2 (1:1)  
Остальное - см. рис.1

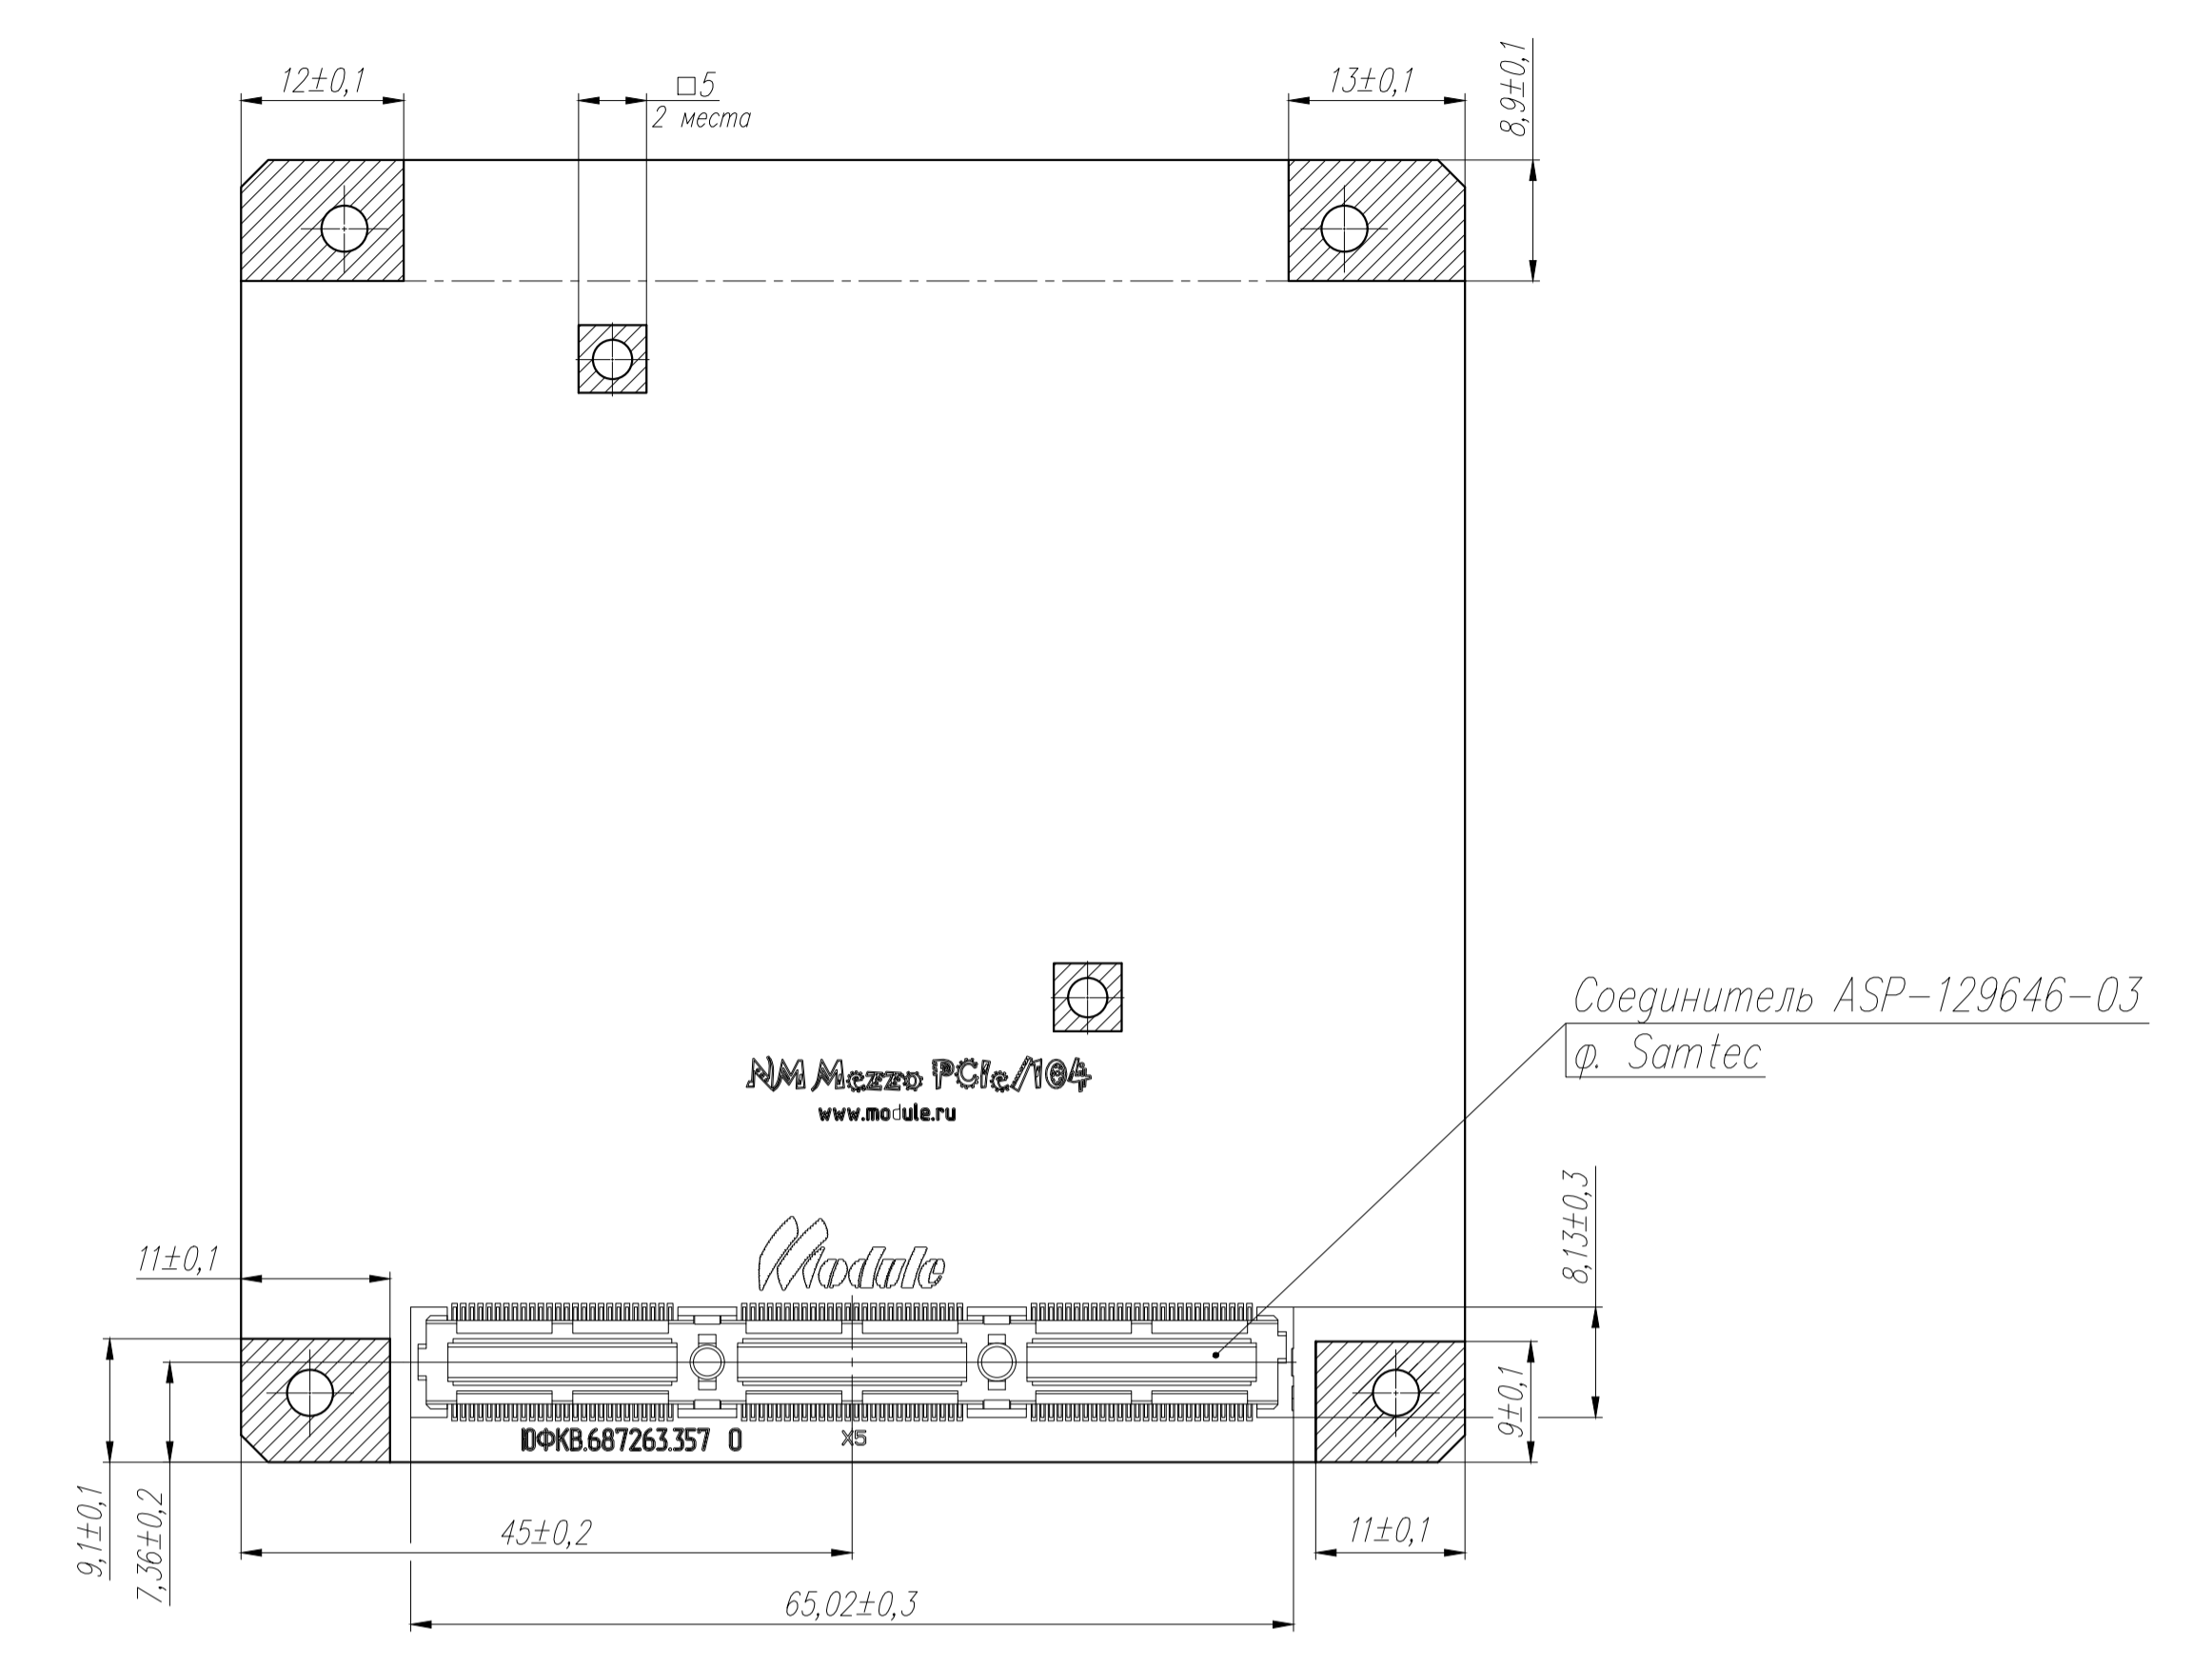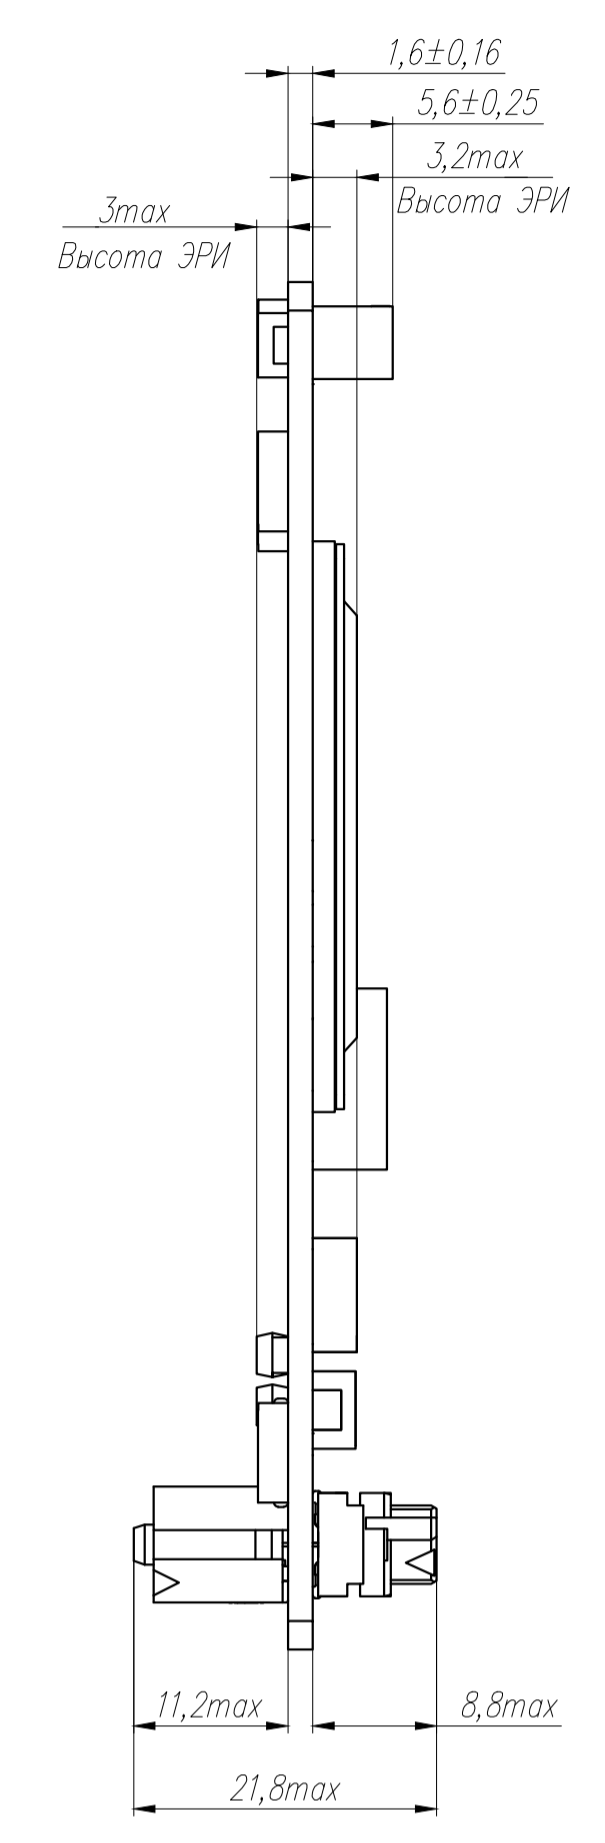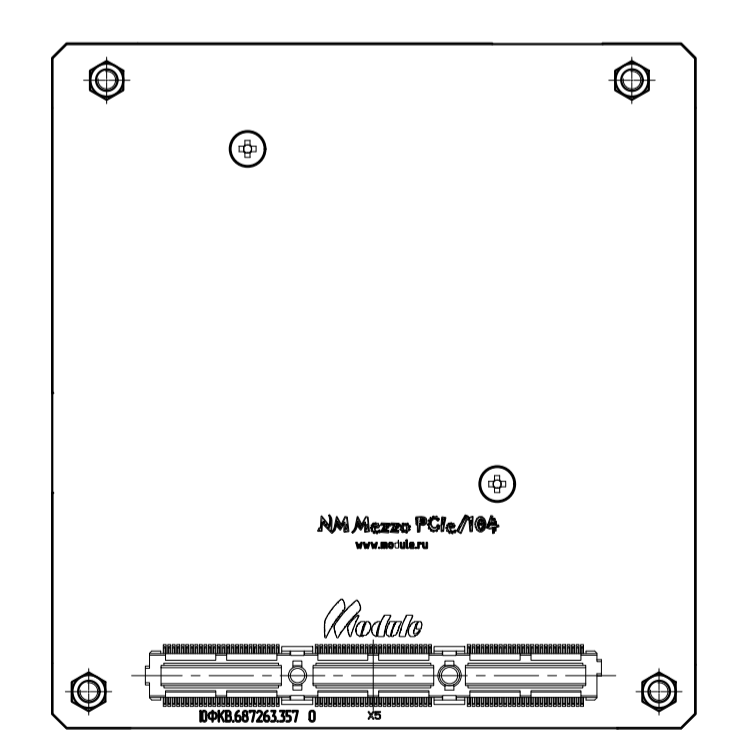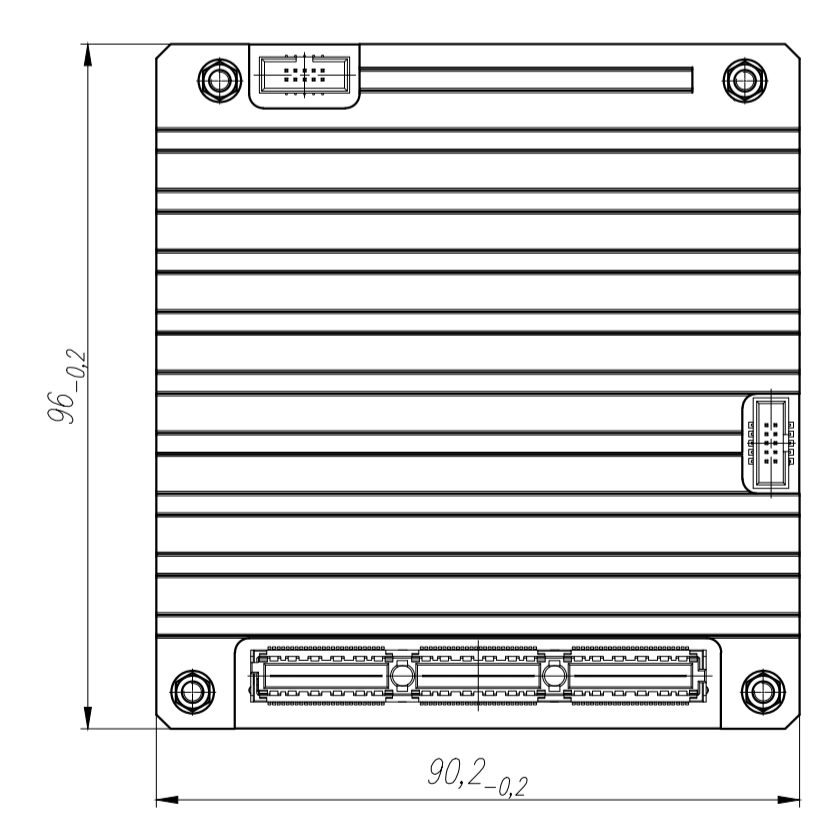

1 Необходимо обеспечить теплоотвод от следующих ЭПИ в соответствии с требованиями, приведенными в ЮФКВ.469535.012РЗ: DA1-DA5, DD5, L1-L4, VT5.  
2 - зоны, допускающие прилегание к металлическим поверхностям.

Таблица 1

Обозначение	Рис.	Масса, г
ЮФКВ.469535.007	1	80±8
ЮФКВ.469535.007-01	2	210±21

Удостоверен ЮФКВ.469535.012-УП

ЮФКВ.469535.012ГЧ

Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Стома						
Проб.	Дашаев						
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.	Павлов						
Копировал					Формат А1		

Пер.прим. ЮФКВ.469535.012  
Справ. №  
Лист и дата  
Изм. № док.  
Взам. инв. №  
Лист и дата  
Изм. № док.